

BOTSORHEL

CARANTEC

GARLAN

GUERLESQUIN

GUIMAËC

HENVIC

LANMEUR

LANNÉANO

LE CLOÏTRE-SAINT-THÉGONNEC

LE PONTTHOU

LOC-ÉGUINER-SAINT-THÉGONNEC

LOCQUÉNOLÉ

LOCQUIREC

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST

PLOUÉGAT-MOYSAN

PLOUÉGAT-GUERRAND

PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

PLOUGONVEN

PLOUIGNEAU

PLOUNÉOUR-MÉNEZ

PLOURIN-LÈS-MORLAIX

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS


SAINT-THÉGONNEC

SAINTE-SÈVE

TAULÉ

Commune de : LE CLOITRE ST THEGONNEC

Nombre de dispositifs d'assainissement non collectif : 202

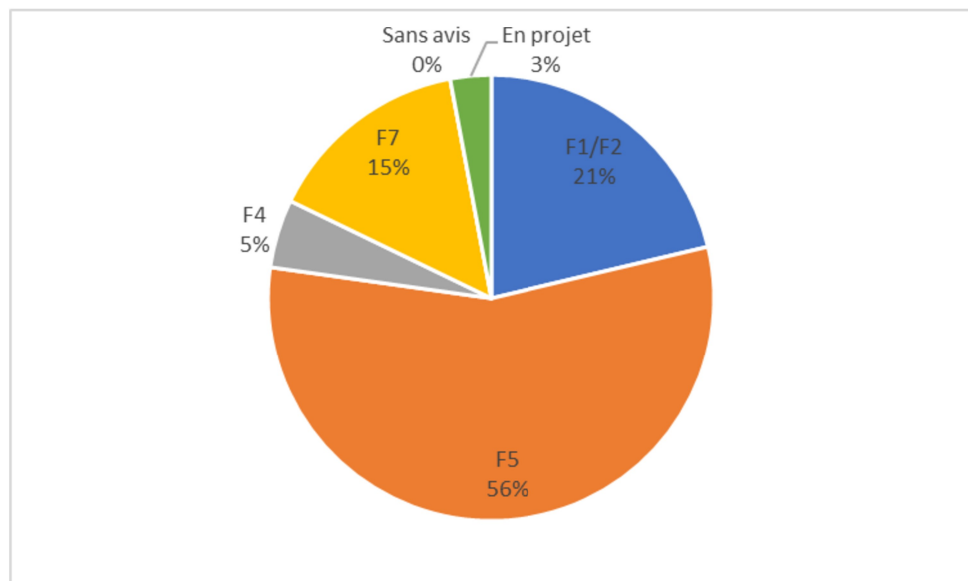

F1/F2	Dispositif n'induisant aucun risque pour la salubrité publique ni pour l'environnement, et ne présentant aucun dysfonctionnement. Maintenir un entretien régulier.
F5	Dispositif non conforme par rapport à la réglementation actuelle.
F4	Dispositif à fonctionnement non acceptable au regard de la salubrité publique et/ou de la pollution du milieu qui nécessite des travaux de réhabilitation.
F7	Dispositif non conforme suite à la vente de l'habitation.